



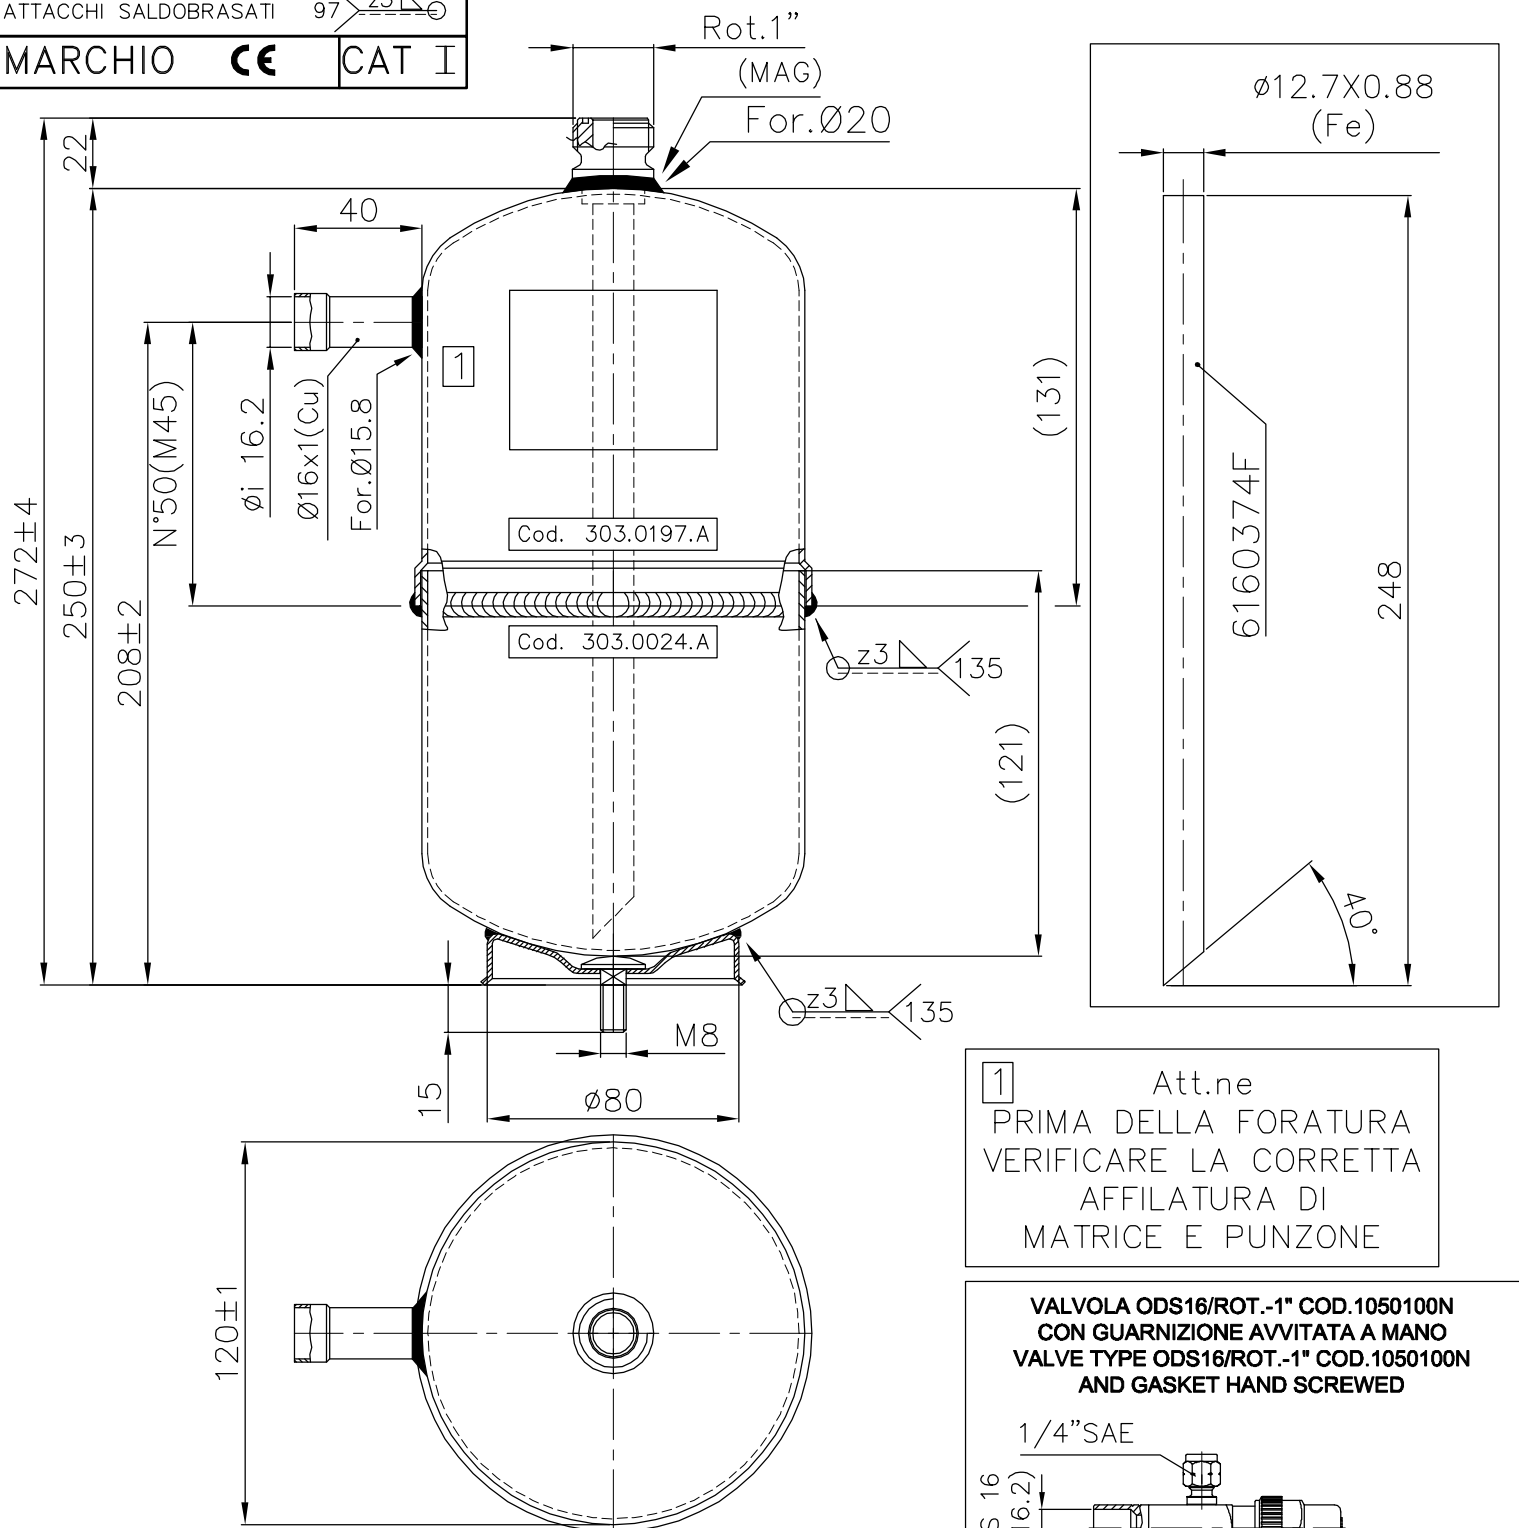

TYPE:
FM2.3(M16/RV16)

1 Att.ne
PRIMA DELLA FORATURA
VERIFICARE LA CORRETTA
AFFILATURA DI
MATRICE E PUNZONE

**VALVOLA ODS16/ROT.-1" COD.1050100N
CON GUARNIZIONE AVVITATA A MANO
VALVE TYPE ODS16/ROT.-1" COD.1050100N
AND GASKET HAND SCREWED**

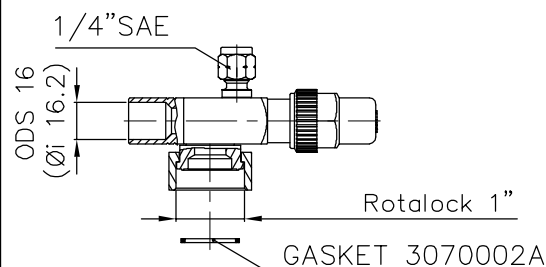

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

COLLAUDO	40.04 bar
VERNICIATURA	colore <u>NERO</u>
RAL <u>9005</u>	POLV. ☒ LIQ. ☐



LEGNAGO
VERONA-Italy
I-37045



Type:	FM2.3(M16/R1)				
Manufacture—	Nr.				
Manufacture year					
Fluids Group	2	/	Excluded	/	
Category	1	/	Volume V:L	2.3	
Temperature	TS—C	—10	120	—50	120
Max.Permissible pressure	PS—bar:	28	21		
Test pressure	PT—bar:	40.04			

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COD. 404.1401.A					COD. CLIENTE FM2.3(M16/RV16)				
2		1		IM					
MESSA A GIORNO, AGG. ETICHETTA CERTIFICATO E DATI TECNICI		Venturini		AGGIUNTA VALVOLE MODIF.DESORZIONE		BERNINI		FIRMA	
08/06/2015		14/11/2014		DATA		MODIFICHE			
SOSTITUISCE 110.0001.A						MATERIALE		SVILUPPO	
SOSTITUITO						Fe P04 EN 10130			
Disegnato		Controllato		Verificato		QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PR05		SCALA	
Data 18/03/99		19/05/02		19/05/02				PROIEZIONE	
Firma VENTURINI		CATTIVELLI		VIGNOLI				~	
						TIPO		RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)	
						MODELLO		Ø120X250	
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO								FOGLIO	
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)						CODICE 113.0357.A		1/1	

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ± 0.2

FOGLIO
1 / 1