

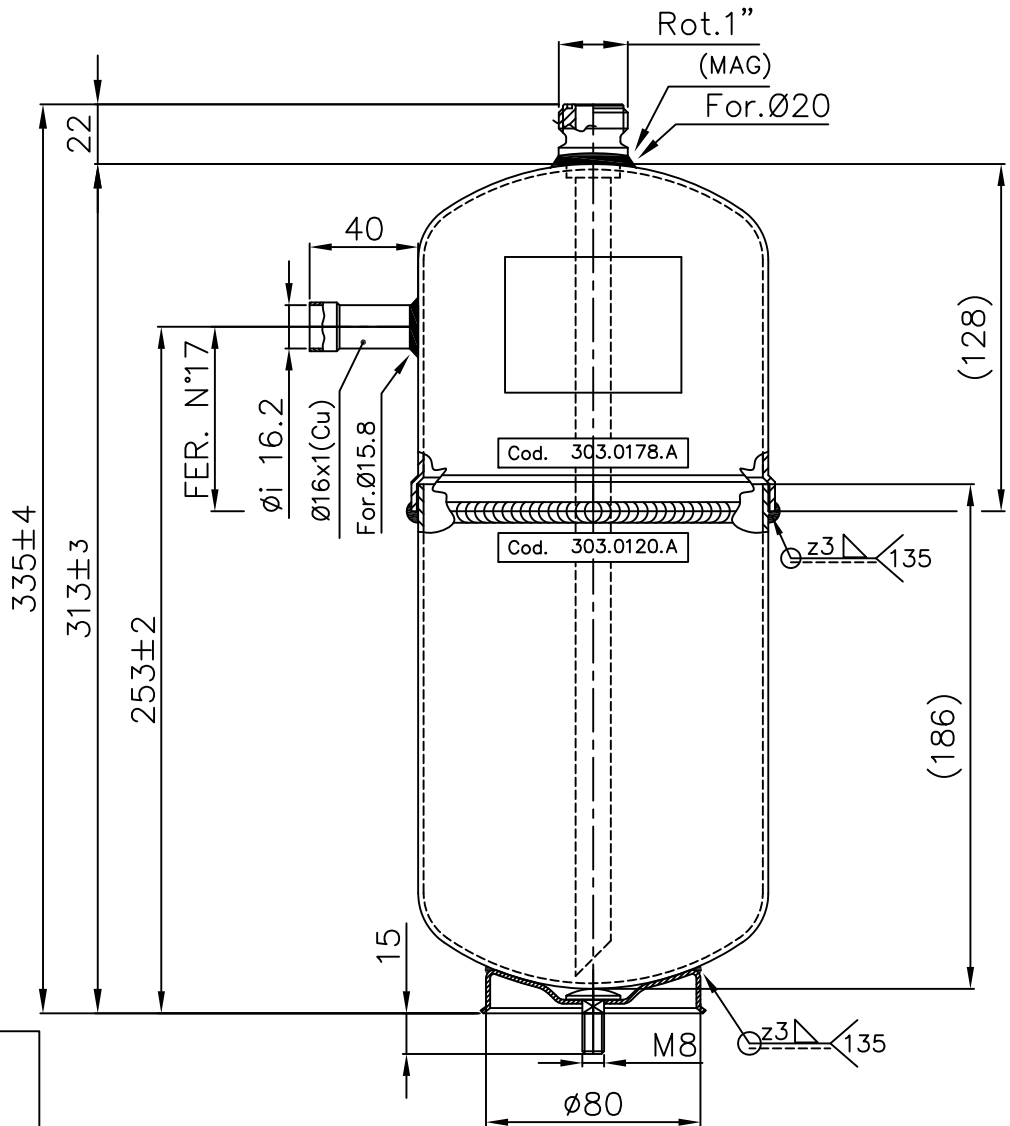
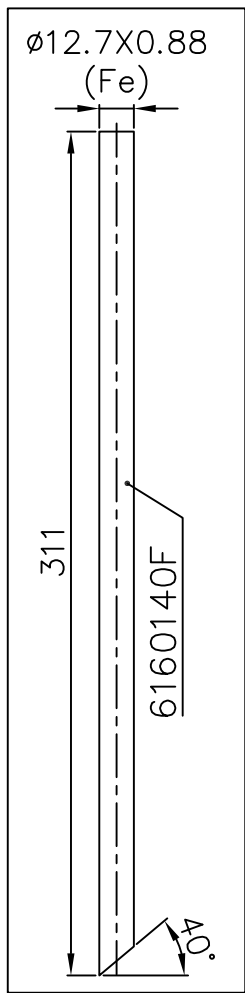


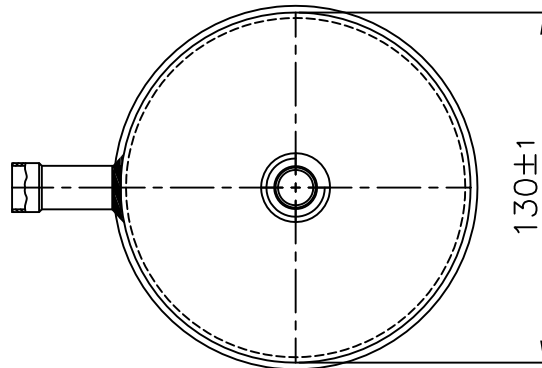

TYPE:

FM 3.4(M16/RV16)

VALVOLA ODS16/ROT.-1" COD.1050100N
CON GUARNIZIONE AVVITATA A MANO
VALVE TYPE ODS16/ROT.-1" COD.1050100N
AND GASKET HAND SCREWED

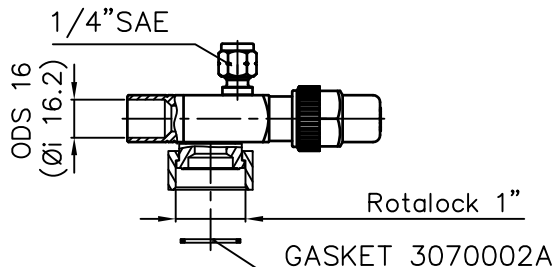

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

COLLAUDO	40.04 bar
VERNICIATURA	colore <u>NERO</u>
RAL 9005	POLV. ☒ LIQ. ☐

		LEGNAGO VERONA-Italy I-37045			
Type: FM 3.4(M16/R1)					
Manufacture- Nr.					
Manufacture year					
Fluids Group		2	/	Excluded	/
Category		I	/	Volume V.L.	3.4
Temperature TS-°C		-10	120	-50	120
Max. Permissible pressure PS-bar:		28	21		
Test pressure PT-bar:		40.04			

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COD. 404.1401.A

COD. CLIENTE

2	1	IM
AGGIUNTA VALVOLA	MODIF. DESCRIZIONE	FIRMA
14/11/2014	BERNINI	
modificate calotte erano bordate internamente		
24/05/06	BERNINI	
DATA		

SOSTITUISCE 110.0532.A		
SOSTITUITO		
Disegnato	Controllato	Verificato
21/03/02	21/03/02	21/03/02
Data		
Firma	VENTURINI	CATTIVELLI
		
COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO		
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)		

MATERIALE		SVILUPPO	
Fe P04 EN 10130			
QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5		SCALA	PROIEZIONE
		~	
TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)			
MODELLO Ø130X314			
CODICE 113.0377.A			
FOGLIO 1/1			

AGGIORNATA ETICHETTA CERTIFICATO E DATI TECNICI
08/06/2015 Venturini