
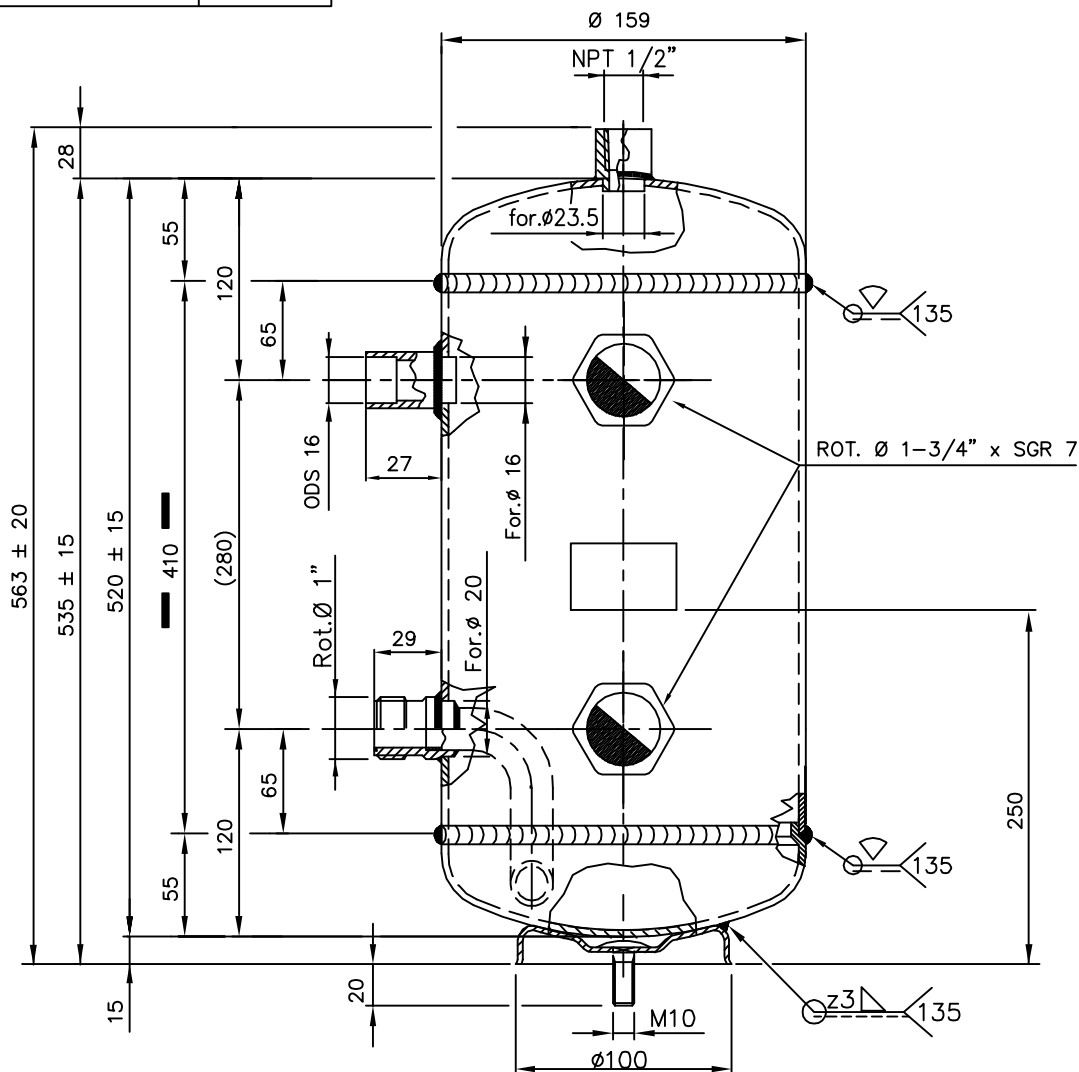
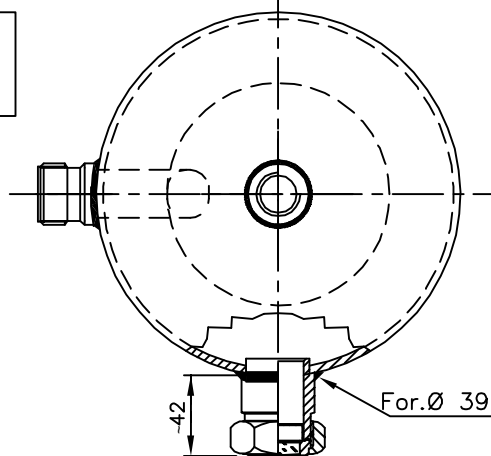



—TASSATIVO—  
MONTARE SPIE CON  
CESTELLO E PALLINA

TYPE:  
FSR9.15+2SGR7+SV  
(M16/RV16)

TAPPO IN OTTONE AVVITATO A MANO  
BRASS PLUG HAND SCREWED  
NPT 1/2" COD.3000058A



VALVOLA ODS16/ROT.-1" COD.1050100N  
CON GUARNIZIONE AVVITATA A MANO  
VALVE TYPE ODS16/ROT.-1" COD.1050100N  
AND GASKET HAND SCREWED

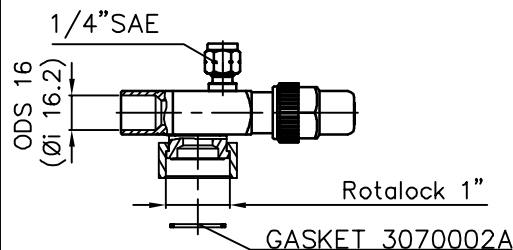

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| COLLAUDO     | 40.04 bar                                                               |
| VERNICIATURA | colore NERO                                                             |
| RAL 9005     | POLV. <input checked="" type="checkbox"/> LIQ. <input type="checkbox"/> |

|                                                                                                                                                                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  LEGNAGO<br>VERONA-Italy<br>I-37045<br> |                          |
| Type:                                                                                                                                                                                                         | FSR9.15+2SGR7+SV(M16/R1) |
| Manufacture- Nr.                                                                                                                                                                                              |                          |
| Manufacture year                                                                                                                                                                                              |                          |
| Fluids Group                                                                                                                                                                                                  | 2 / Excluded /           |
| Category                                                                                                                                                                                                      | II / Volume V:L 9        |
| Temperature TS-°C                                                                                                                                                                                             | -10/120 -40/120          |
| Max.Permissible pressure PS-bar:                                                                                                                                                                              | 28 21                    |
| Test pressure PT-bar:                                                                                                                                                                                         | 40.04                    |

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COD. 404.1404.A

COD. CLIENTE

|                                                    |                                               |       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| 2                                                  | 1                                             | IM    |
| AGGIORNATA ETICHETTA<br>CERTIFICATO E DATI TECNICI | AGGIUNTA VALVOLA E TAPPO<br>MODIF.DESCRIZIONE | FIRMA |
| 08/06/2015                                         | Venturini                                     |       |
| 14/11/2014                                         | BERNINI                                       |       |
| DATA                                               |                                               |       |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| SOSTITUISCE | 110.0164.B                   |
| SOSTITUITO  |                              |
| Disegnato   | 14/11/2001                   |
| Controllato | 14/11/2001                   |
| Verificato  | 14/11/2001                   |
| Data        |                              |
| Firma       | VENTURINI CATTIVELLI VIGNOLI |

CE 9

 s.r.l.

COSTRUZIONE COMPONENTI  
REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO

S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)

|                                                                               |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MATERIALE                                                                     | SVILUPPO                                         |
| IST 37.0/Fe P04                                                               |                                                  |
| QUOTE SENZA INDICAZIONE<br>DI TOLLERANZA<br>SECONDO PROCEDURA<br>INTERNA PRO5 | SCALA<br>~                                       |
| PROIEZIONE                                                                    |                                                  |
| TIPO                                                                          | RICEVITORE DI REFRIGERANTE<br>A NORME PED - (CE) |
| MODELLO                                                                       | FSR9.15+2SGR7+SV<br>(M16/R1)                     |
| CODICE                                                                        | 116.0164.B                                       |
|                                                                               | FOGLIO<br>1/1                                    |