


TYPE: RICEV. FSR 15.21+2SGR7+SV (M22/RV22)

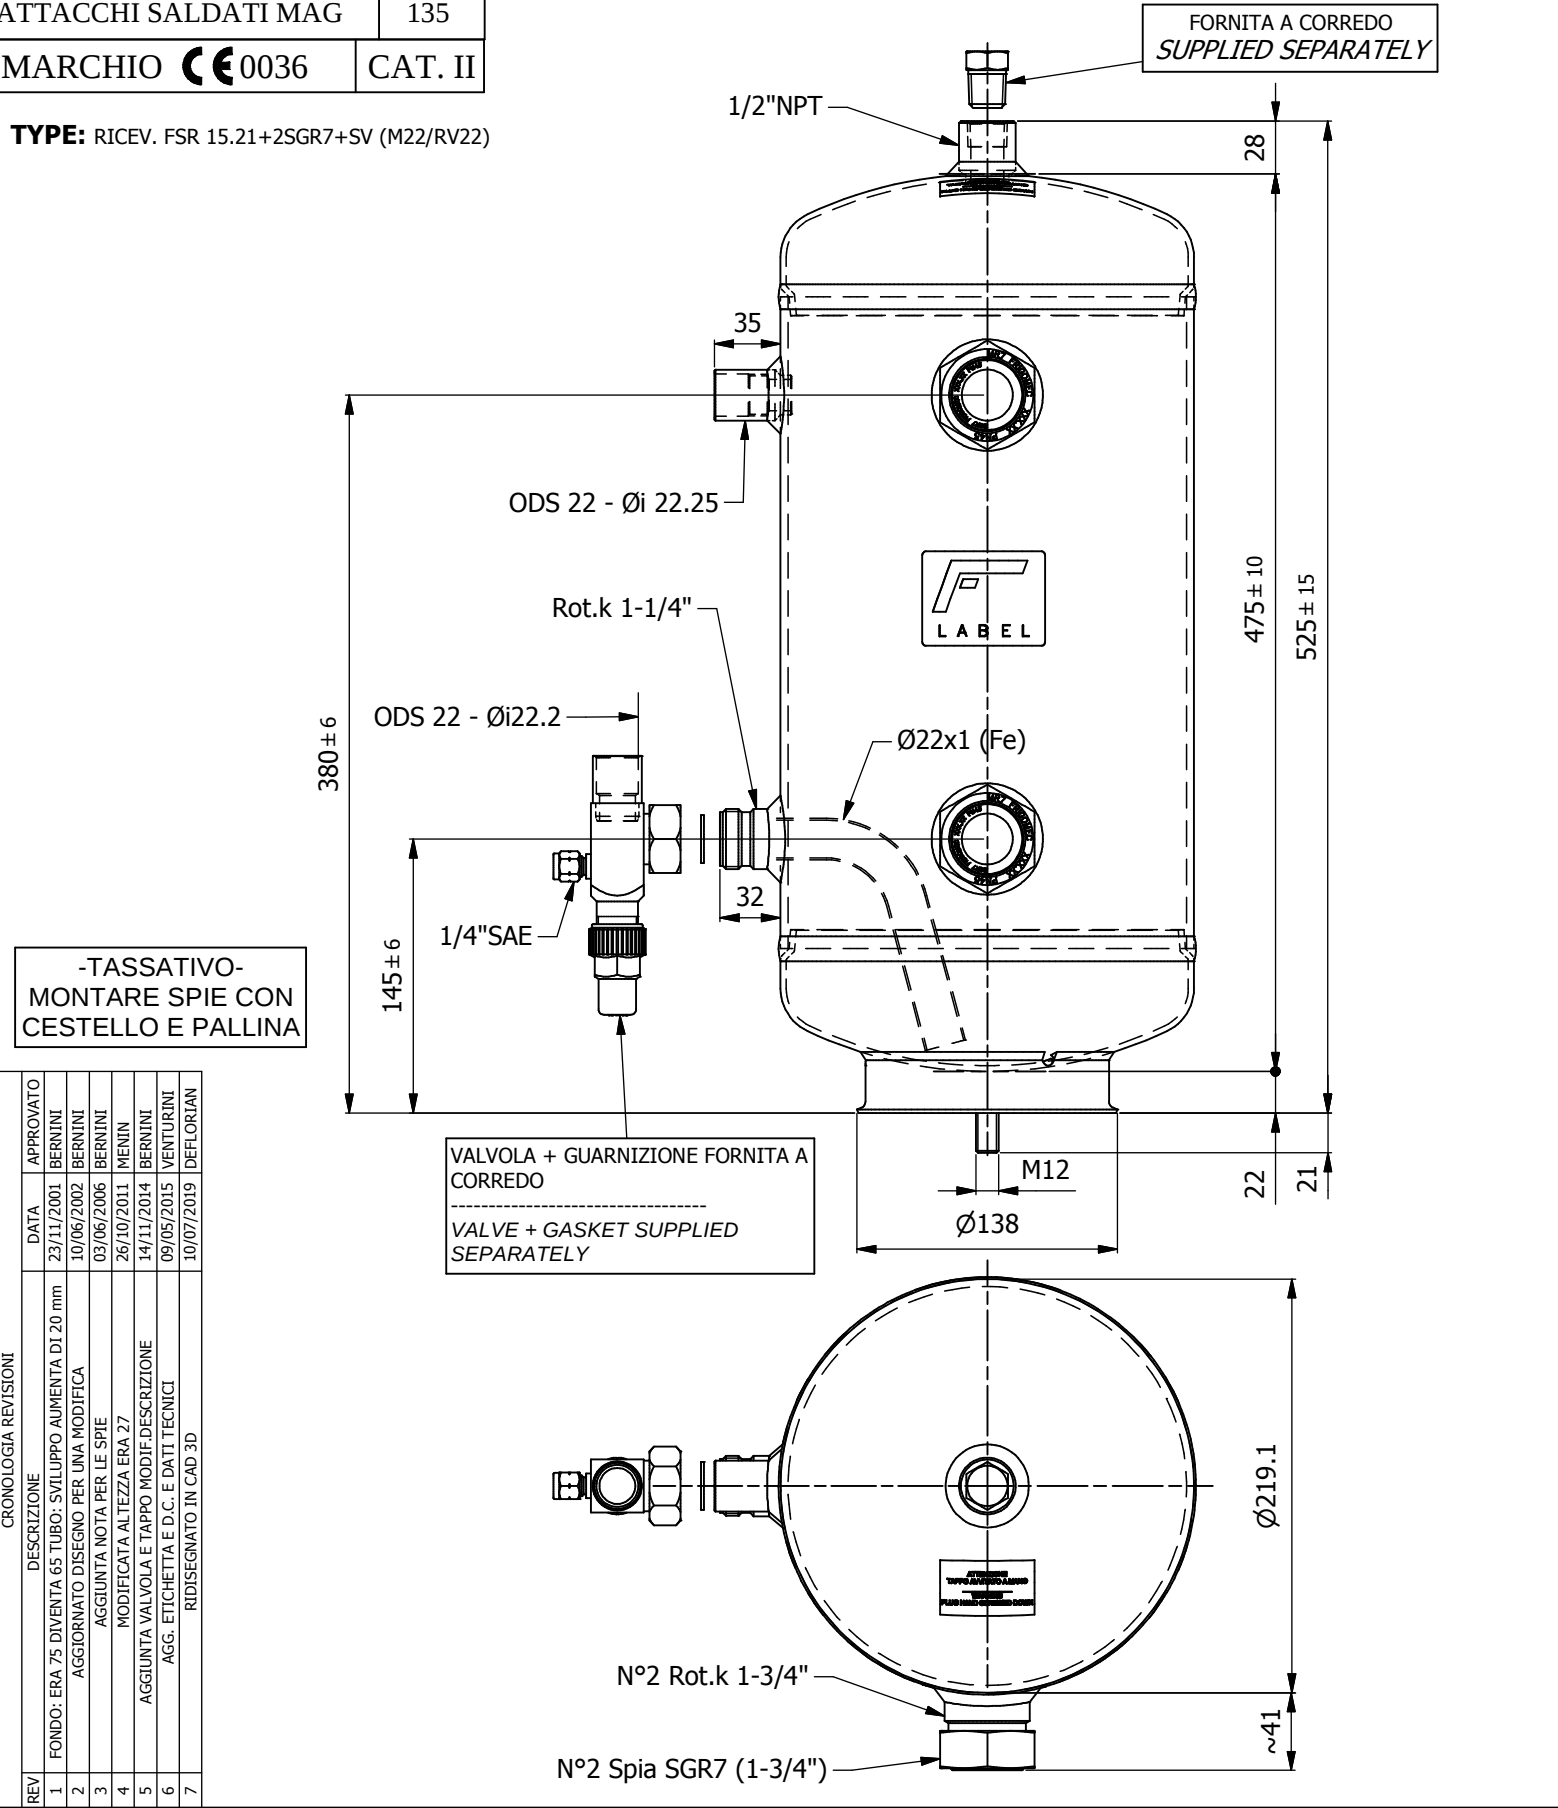

CRONOLOGIA REVISIONI		DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO
REV	1	FONDO: ERA 75 DIVENTA 65 TUBO: SVILUPPO AUMENTA DI 20 mm	23/11/2001	BERNINI
2	2	AGGIORNATO DISEGNO PER UNA MODIFICA	10/06/2002	BERNINI
3	3	AGGIUNTA NOTA PER LE SPIE	03/06/2006	BERNINI
4	4	MODIFICATA ALTEZZA ERA 27	26/10/2011	MENIN
5	5	AGGIUNTA VALVOLA E TAPPO MODIF.DESCRIZIONE	14/11/2014	BERNINI
6	6	AGG. ETICHETTA E D.C. E DATI TECNICI	09/05/2015	VENTURINI
7	7	RIDISEGNATO IN CAD 3D	10/07/2019	DEFLORIAN

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com

MATERIALE
PED-2014/68/UE



SCALA
-

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA										DICH.IAR.CONFORMITA'		FIRME	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
TIPO / TYPE:		FSR 15.21+2SGR7+SV (M22/R5)													
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:				VERNICIATURA / PAINTING:						DATA:21/09/2001	Venturini	Ferrarini	Vignoli		
CEEX-003		LOGO CE: --		NERO RAL 9005											
VOLUME:		15 Lt.		POLVERE						PROGETTO: 3601/I		TIPO: RICEV. FSR 15.21+2SGR7+SV (M22/RV22)			
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:				-10		120		-40							
PRESS.MAX CONSENTITA / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:				28 bar				21 bar							
PRESS.DI COLLAUDO / TEST PRESSURE:				40.04 bar											
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:						2		/							
ESCLUSO / EXCLUDED:		/		CATEGORIA/ CLASS:				II		/					

CODICE: 1160069B										PESO ~12,89	FOGLIO 2 / 2
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	-----------------