



CRONOLOGIA REVISIONI			
REV	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO
1	Corretta descrizione etichetta con SGR7k	13/04/2011	Venturini
2	Agg. valvola e tappo, Agg. etichetta e dich.	23/06/2015	Venturini
3	Ridisegnato in cad 3D	02/09/2016	Deflorian

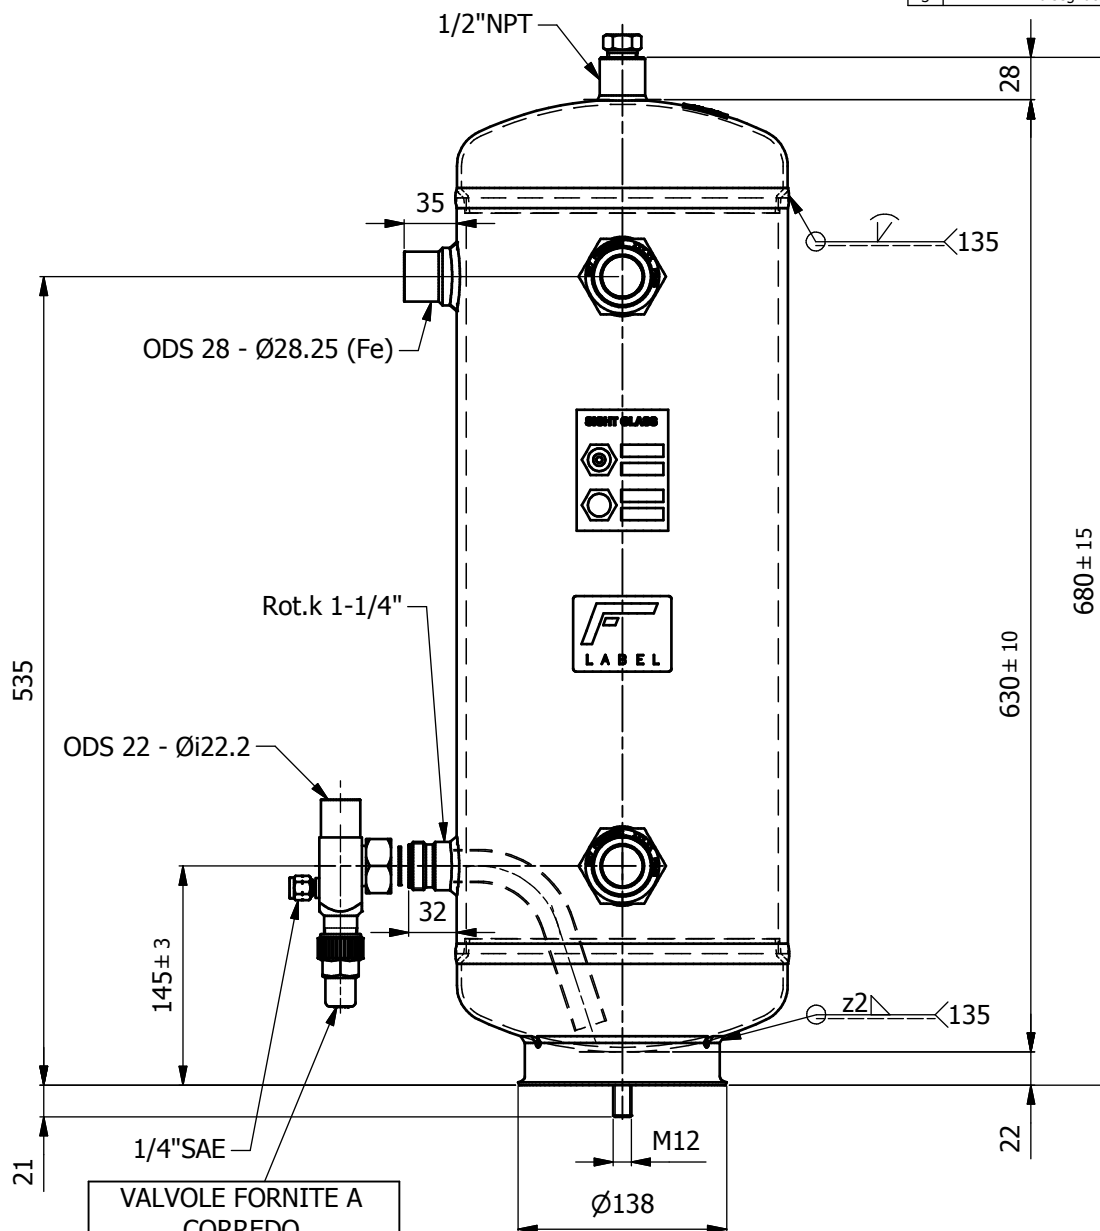

VALVOLE FORNITE A
CORREDO
VALVES PROVIDED A KIT

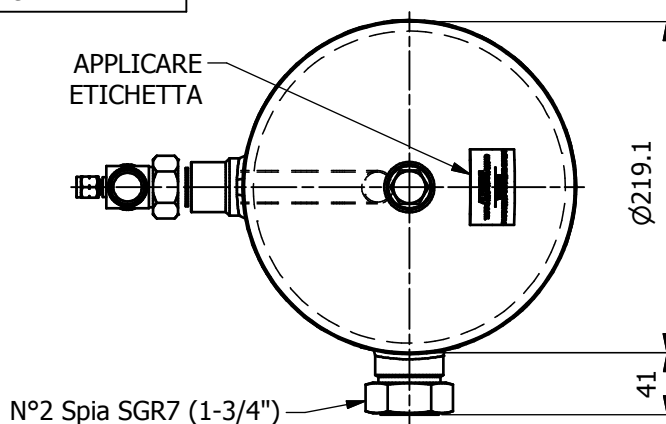

TYPE
**FSR 20.21+2SGR7k+SV
(M28/RV22)**

ATTENZIONE: QUESTO SERBATOIO
PUO ESSERE UTILIZZATO
ANCHE CON "CO2"
(TASSATIVO SPIE CON VETRO CONO)

ATTACCHI SALDATI MAG	135
MARCHIO  0036	CAT. II

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

MATERIALE	SCALA
PED-2014/68/UE	-

DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA										DICHIA. CONFORMITA'									
TIPO / TYPE:		FSR 20.21+2SGR7K+SV (M28/R5)								4041404A		FIRME		DISEGNATO		CONTROLLATO		APPROVATO	
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:		VERNICIATURA / PAINTING:										DATA:14/09/2009		DEFLORIAN		Ferrarini		Vignoli	
CEEX-003		LOGO CE: CE4.1		NERO RAL 9005						TIPO: RICEV. FSR 20.21+2SGR7K+SV (M28/RV22)									
VOLUME:		20 Lt.		POLVERE															
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:				-10		120		-40		120									
PRESS.MAX CONSENTITA / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:				45 bar		21 bar													
PRESS.DI COLLAUDO / TEST PRESSURE:				64.35 bar															
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:						2		/											
ESCLUSO / EXCLUDED:		/		CATEGORIA/CLASS:				II		/		CODICE: 1420273A				PESO		FOGLIO	
																N/D		2 / 2	



CODICE: **1420273A**

PESO
N/D

FOGLIO
2 / 2