

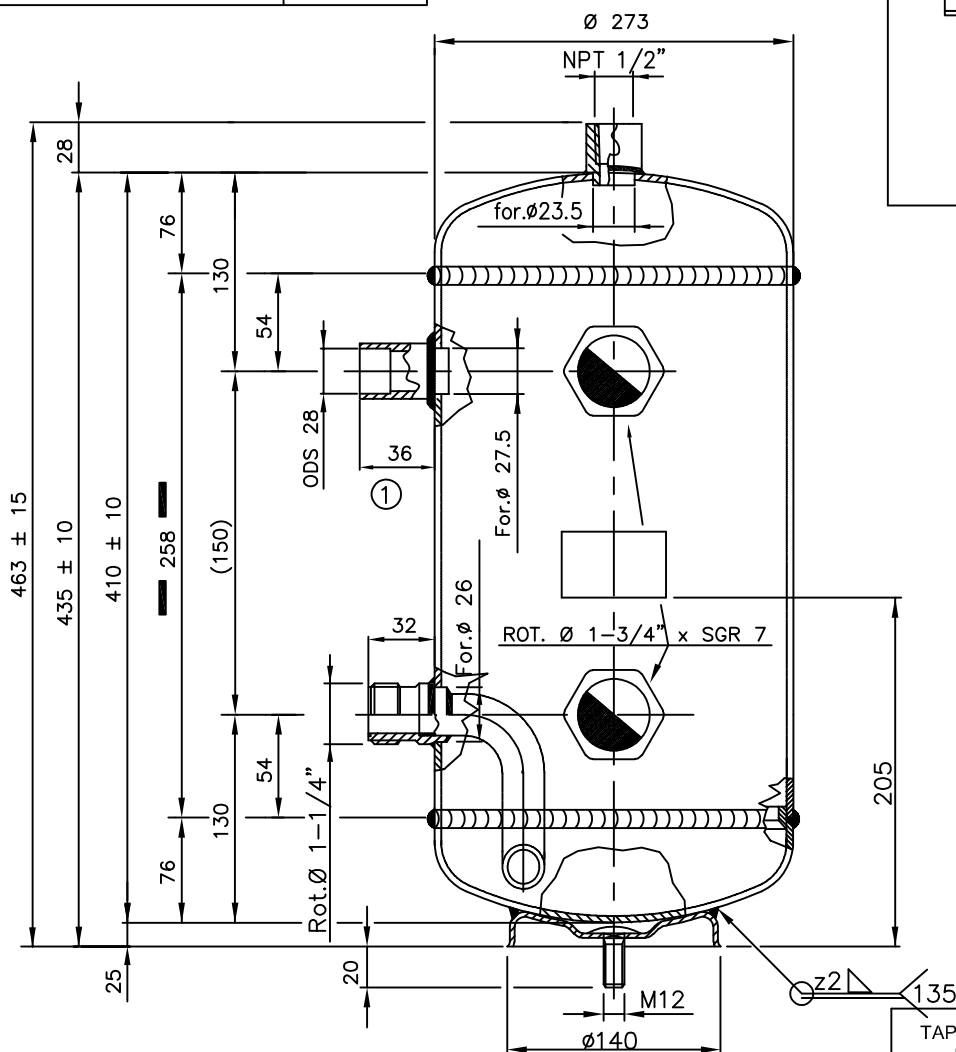


ATTACCHI SALDATI MAG 135
MARCHIO **CE**0036 CAT.II

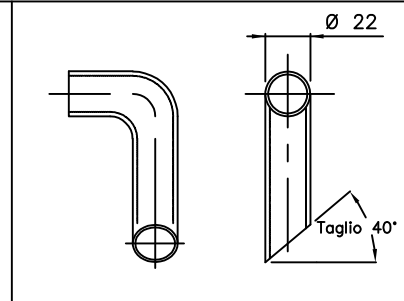


TYPE:
FSR20.27+2SGR7+SV(M28/RV22)


—TASSATIVO—
MONTARE SPIE CON
CESTELLO E PALLINA

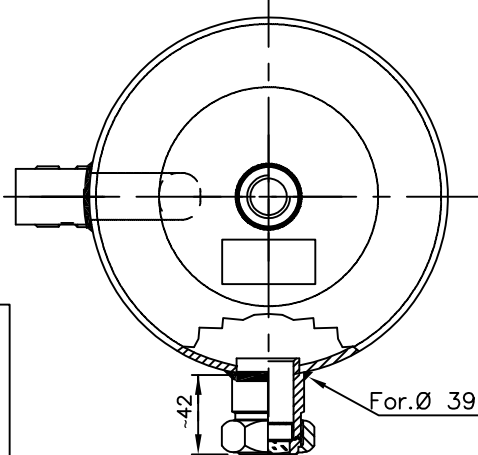

TAPPO IN OTTONE AVVITATO A MANO
BRASS PLUG HAND SCREWED
NPT 1/2\" COD.3000058A



VALVOLA ODS22/ROT.-1\" COD.1050107N
CON GUARNIZIONE FORNITE A CORREDO
VALVE TYPE ODS22/ROT.-1\" COD.1050107N
AND GASKET SUPPLIED SEPARATELY

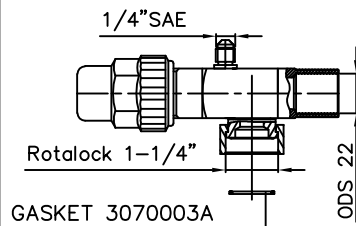

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA colore NERO
RAL 9005 POLV. ☒ LIQ. ☐

FRIGO MEC S.p.A. LEGNAGO VERONA-Italy I-37045		CE 0036
Type: FSR20.27+2SGR7+SV(M28/R5)		
Manufacture- Nr. _____		
Manufacture year _____		
Fluids Group	2 /	Excluded /
Category	II /	Volume V.L. 20
Temperature TS-°C	-10 120	-40 120
Max.Permissible pressure PS-bar:	28	21
Test pressure PT-bar:	40.04	

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': 404.1404.A

2	1	IM
AGGIUNTA VALVOLA E TAPPO MODIF.DESCRIZIONE	BERNINI	
14/11/2014	MODIFICATA ALTEZZA ODS 28 ERA 31	
4/11/2011	Menin	
FIRMA		
DATA		
MODIFICHE		

SOSTITUISCE 110.0139.M		MATERIALE		PESO	
SOSTITUITO		PED-2014/68/UE			
Data 19/10/2001	Disegnato <i>Venturini</i>	Controllato <i>Cattivelli</i>	Approvato <i>Vignoli</i>	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5	SCALA 1:1
Firme	VENTURINI	CATTIVELLI	VIGNOLI		PROIEZIONE
FRIGO MEC S.p.A. COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO S.PIETRO DI LEGNAGO (VR) TEL. ++39 0442 629006 FAX. ++39 0442 629091 www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it			TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE) MODELLO FSR20.27+2SGR7+SV (M28/R5) CODICE 116.0139.M		

TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED - (CE)		FOGLIO 1/1	
--	--	------------	--