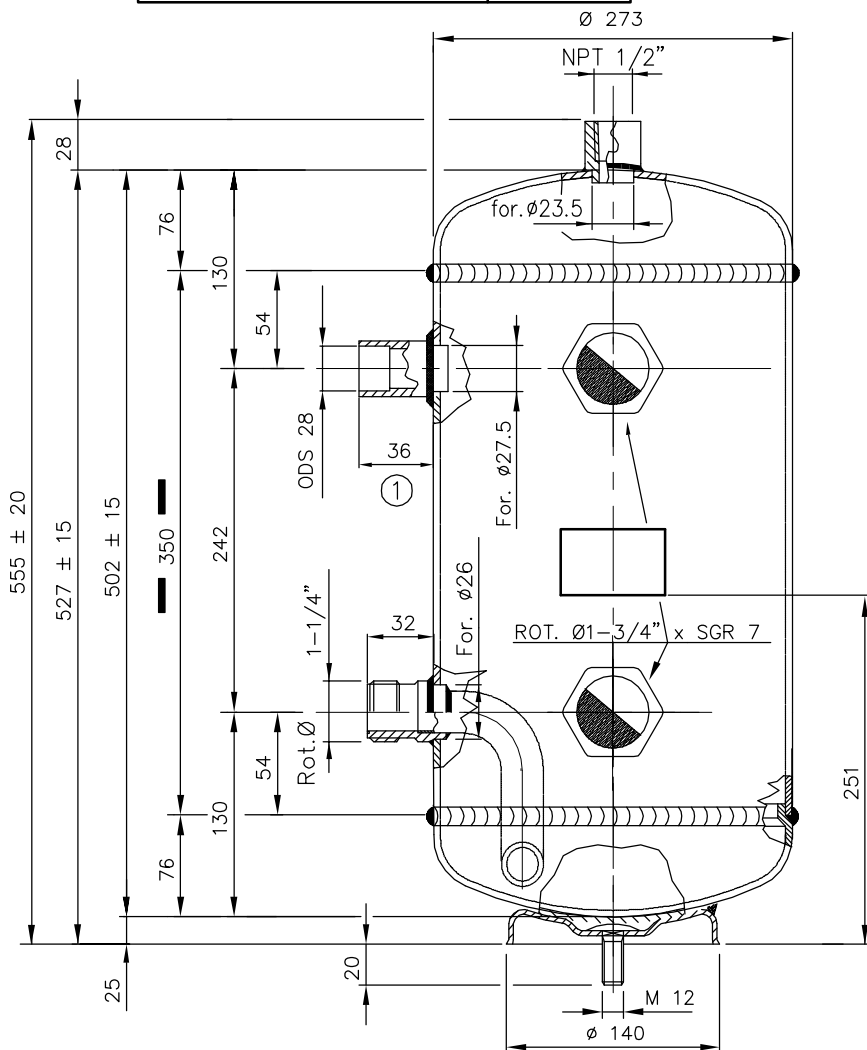
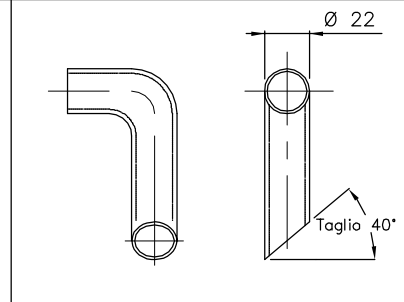
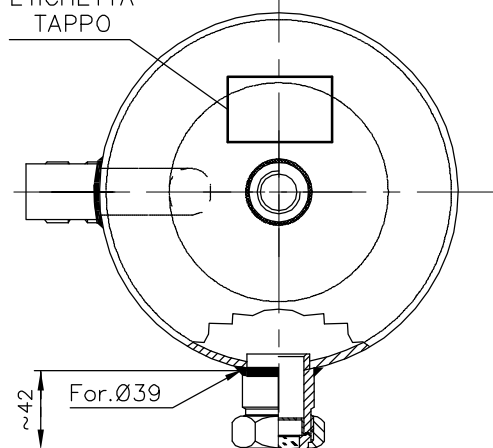

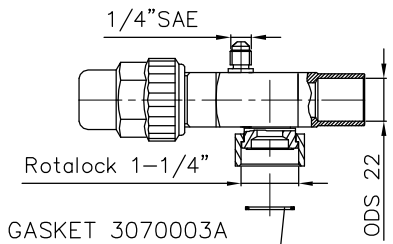


ATTACCHI SALDATI MAG 135


MARCHIO **CE**0036 CAT.IIETICHETTA
TAPPOTYPE:
FSR25.27+2SGR7+SV(M28/RV22)-TASSATIVO-
MONTARE SPIE CON
CESTELLO E PALLINATAPPO IN OTTONE AVVITATO A MANO
BRASS PLUG HAND SCREWED
NPT 1/2" COD.3000058AVALVOLA ODS22/ROT.-1"1/4 COD.1050107N
CON GUARNIZIONE AVVITATA A MANO
VALVE TYPE ODS22/ROT.-1"1/4 COD.1050107N
AND GASKET HAND SCREWED

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2

VERNICIATURA colore NERO

RAL 9005 POLV. ☒ LIQ. ☐

Type: FSR25.27+2SGR7+SV(M28/R5)
 Manufacture- Nr. _____
 Manufacture year _____
 Fluids Group 2 / Excluded /
 Category II / Volume V: L 25
 Temperature TS-°C -10 120 -40 120
 Max.Permissible pressure PS-bar: 28 21
 Test pressure PT-bar: 40.04

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': 404.1404.A

2				1				IM			
AGGIUNTA VALVOLA E TAPPO				MODIF. DESCRIZIONE				FIRMA			
14/11/2014				BERNINI				Menin			
MODIFICATA ALTEZZA				ODS 28 ERA 31				DATA			
4/11/2011				MODIFICHE				FIRMA			
SOSTITUISCE 110.0039.E				SOSTITUITO				MATERIALE			
Data 03/09/2001				Disegnato				PED-97/23/CE			
Firma VENTURINI				CATTIVELLI				PESO			
S. PIETRO DI LEGNAGO (VR)				TEL. ++39 0442 629006				QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA			
FAX. ++39 0442 629091				www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it				SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5			
TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE				A NORME PED - (CE)				SCALA 1:1			
MODELLO FSR25.27+2SGR7+SV				(M28/R5)				PROIEZIONE			
CODICE 116.0039.E				FOGLIO 1/1							