

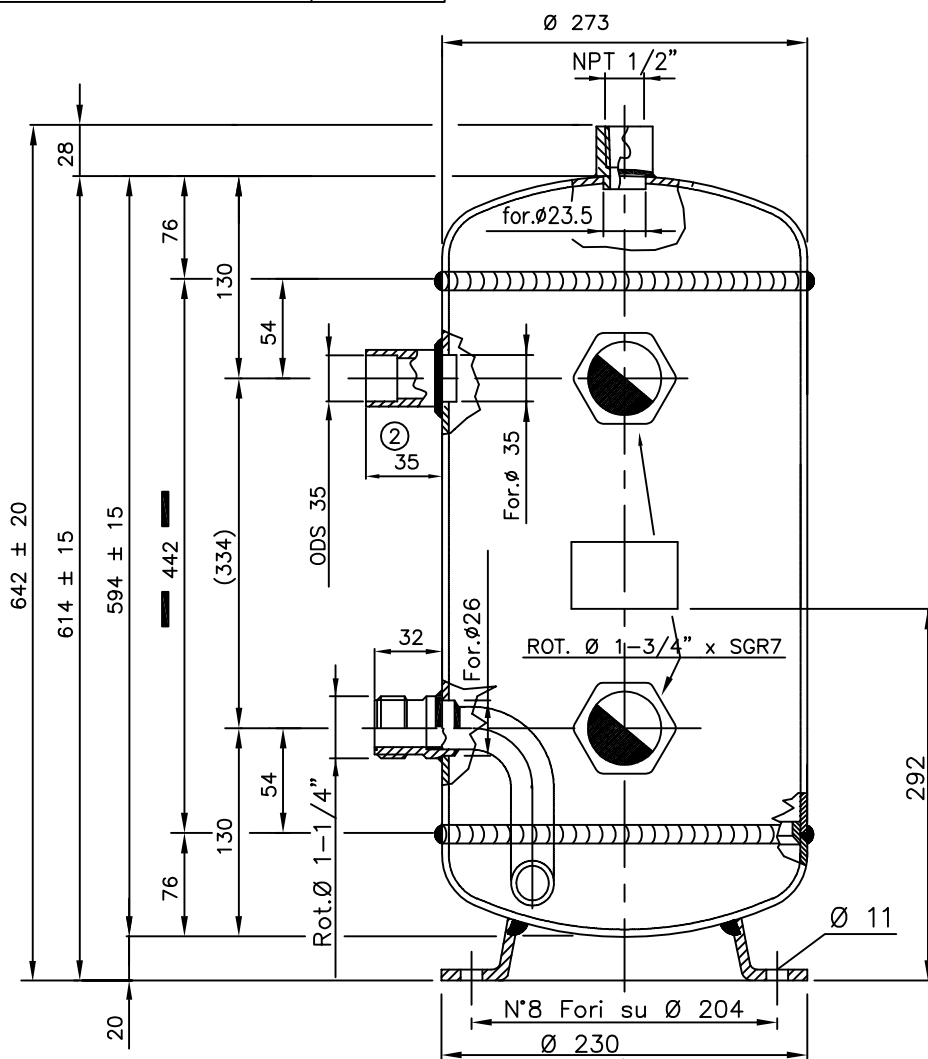


TYPE:
FSR30.27+2SGR7+SV
(M35/RV28)

TAPPO IN OTTONE AVVITATO A MANO
BRASS PLUG HAND SCREWED
NPT 1/2" COD.3000058A




VALVOLA ODS28/ROT.-1"1/4 COD.1050115N
CON GUARNIZIONE AVVITATA A MANO
VALVE TYPE ODS28/ROT.-1"1/4 COD.1050115N
AND GASKET HAND SCREWED

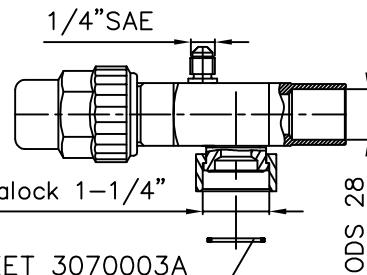

GASKET 3070003A

APPLICARE
ETICHETTA

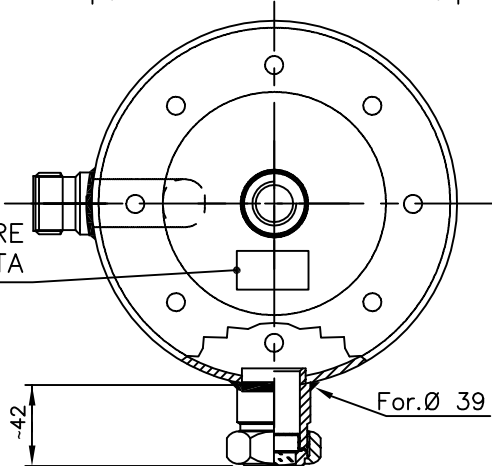

-TASSATIVO-
MONTARE SPIE CON
CESTELLO E PALLINA

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

COLLAUDO 40.04 bar

VERNICIATURA colore NERO

RAL 9005 POLV. ☒ LIQ. ☐



Type: FSR30.27+2SGR7+SV(M35/R5)
Manufacture- Nr. _____
Manufacture year _____
Fluids Group 2 / Excluded /
Category II / Volume V.L. 30
Temperature TS-°C -10 | 120 -40 | 120
Max. Permissible pressure PS-bar: 28 21
Test pressure PT-bar: 40.04

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COD. 404.1404.A

COD. CLIENTE _____

AGG. ETICHETTA, CERT. E DATI
TECNICI, MOD. QUOTA ERA 32
08/06/2015 Venturini
AGGIUNTA VALVOLA E TAPPO
MODIF. DESCRIZIONE
14/11/2014 BERNINI
DATA FIRMA
MODIFICHE

SOSTITUISCE 110.0141.C

SOSTITUITO

Data Disegnato 22/10/2001 Controllato 22/10/2001 Verificato 21/10/2001
Firma VENTURINI CATTIVELLI VIGNOLI

CE 193



COSTRUZIONE COMPONENTI
REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO

S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)

MATERIALE

IST 37.0/Fe P04

SVILUPPO

QUOTE SENZA INDICAZIONE
DI TOLLERANZA
SECONDO PROCEDURA
INTERNA PRO5

SCALA ~ PROIEZIONE 

TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE
A NORME PED - (CE)

MODELLO FSR30.27+2SGR7+SV
(M35/R5)

CODICE 116.0141.C

FOGLIO

1/1