




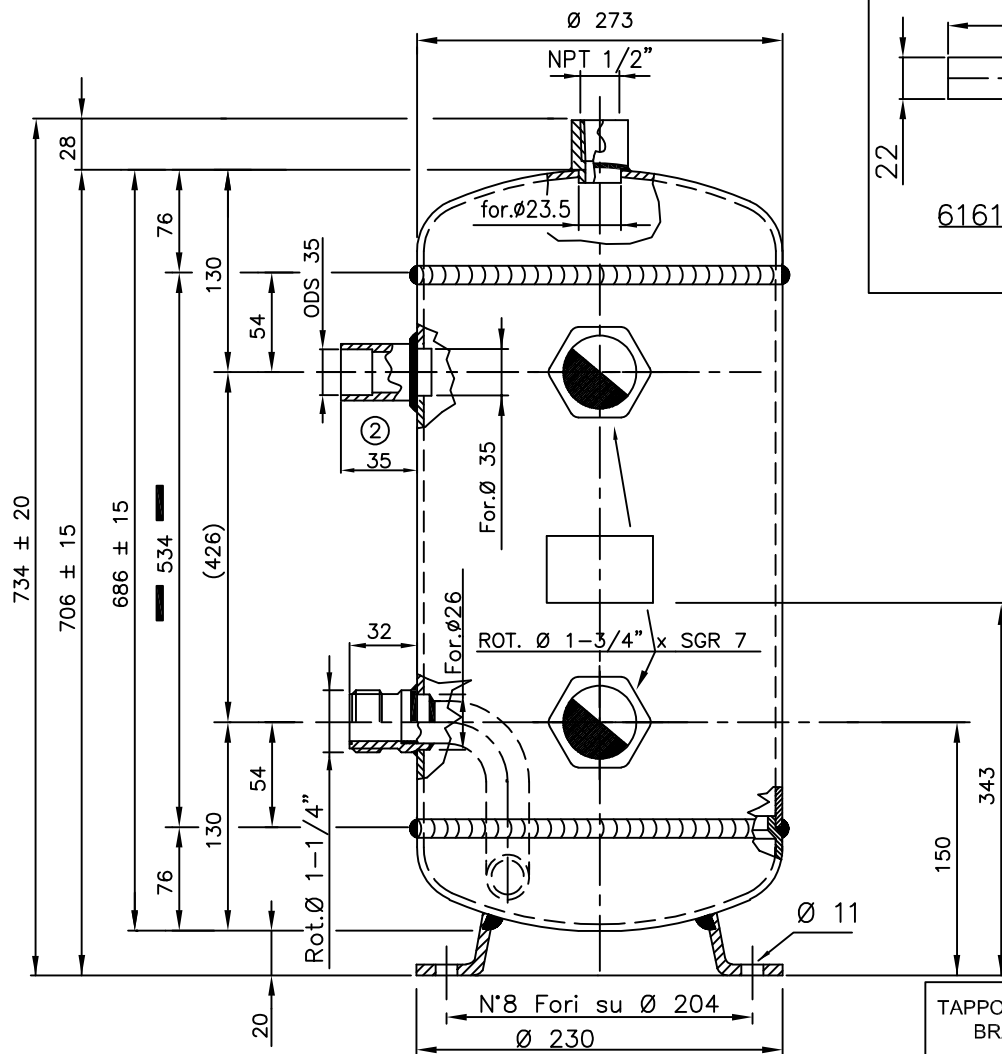

TAPPO IN OTTONE AVVITATO A MANO  
BRASS PLUG HAND SCREWED  
NPT 1/2" COD.3000058A




VALVOLA ODS28/ROT.-1"1/4 COD.1050115N  
CON GUARNIZIONE AVVITATA A MANO  
VALVE TYPE ODS28/ROT.-1"1/4 COD.1050115N  
AND GASKET HAND SCREWED

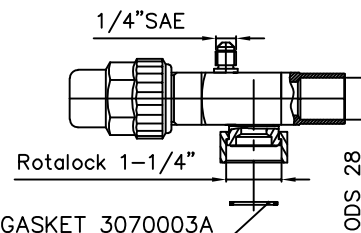

GASKET 3070003A

TYPE:  
FSR35.27+2SGR7+SV  
(M35/RV28)

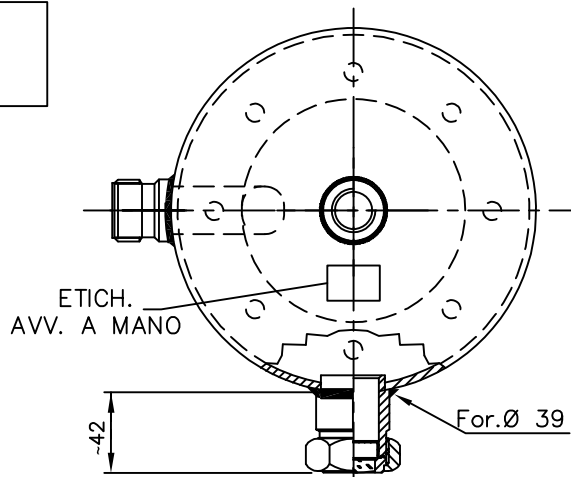


A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

COLLAUDO 40.04 bar

VERNICIATURA colore NERO

RAL 9005 POLV. ☒ LIQ. ☐



Type: FSR35.27+2SGR7+SV(M35/R5)  
Manufacture- Nr. \_\_\_\_\_  
Manufacture year \_\_\_\_\_  
Fluids Group 2 / Excluded /  
Category II / Volume V.L. 35  
Temperature TS-°C -10/120 -40/120  
Max. Permissible pressure PS-bar: 28 21  
Test pressure PT-bar: 40.04

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' COD. 404.1404.A

COD. CLIENTE \_\_\_\_\_

2  
08/06/2015 Venturini  
AGGIUNTA VALVOLA E TAPPO  
MODIF. DESCRIZIONE  
19/11/2014 BERNINI  
FIRMA  
DATA  
MODIFICHE

SOSTITUISCE 110.0124.D  
SOSTITUITO  
Data Disegnato 10/10/2001 10/10/2001 10/10/2001  
Firma VENTURINI CATTIVELLI VIGNOLI  
CE 104  
  
COSTRUZIONE COMPONENTI  
REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO  
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR)

MATERIALE  
IST 37.0/Fe P04  
SVILUPPO  
QUOTE SENZA INDICAZIONE  
DI TOLLERANZA  
SECONDO PROCEDURA  
INTERNA PRO5  
SCALA ~  
PROIEZIONE  
TIPO RICEVITORE DI REFRIGERANTE  
A NORME PED - (CE)  
MODELLO FSR35.27+2SGR7+SV  
(M35/R5)  
CODICE 116.0124.D  
FOGLIO 1/1