



–TASSATIVO–
MONTARE SPIE CON
CESTELLO E PALLINA

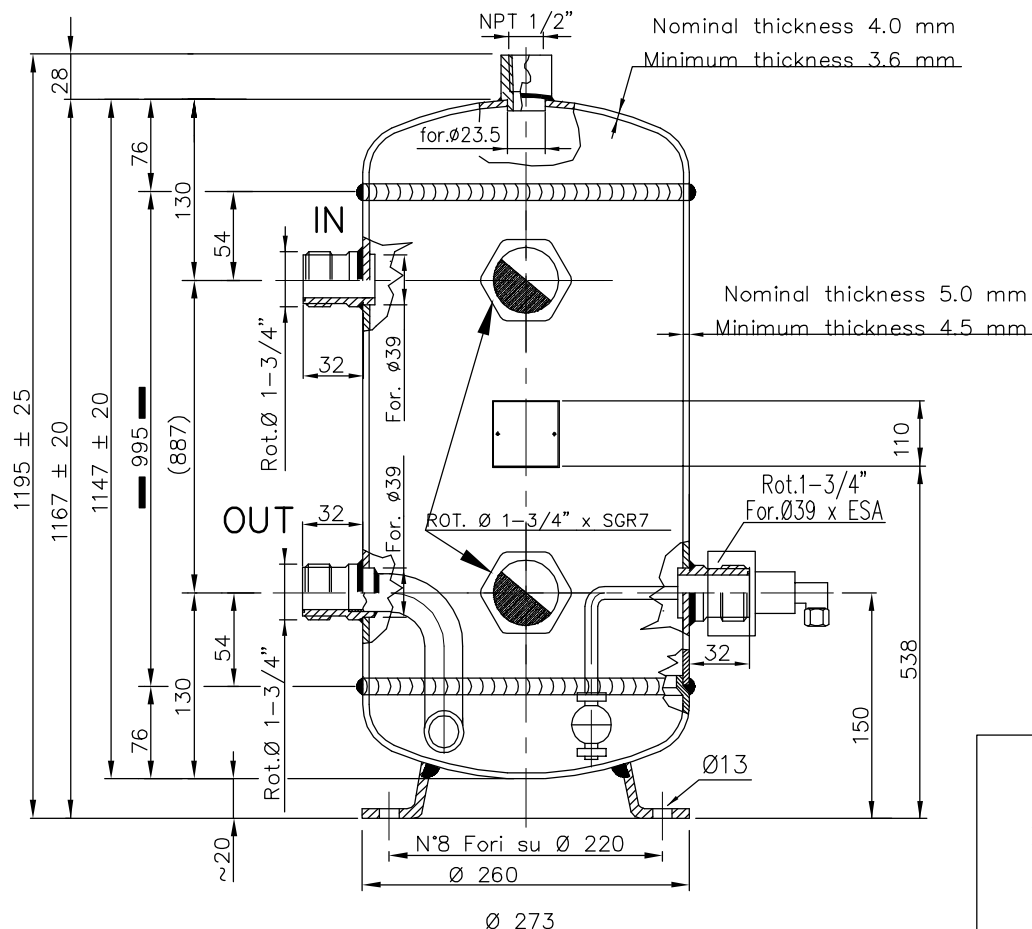


TAPPO IN OTTONE AVVITATO


A MANO
BRASS PLUG HAND
SCREWED
NPT 1/2" COD.3000058A



TYPE:
FSR60.27+2SGR7+EM+SV
(LA7*35/RV7*28)

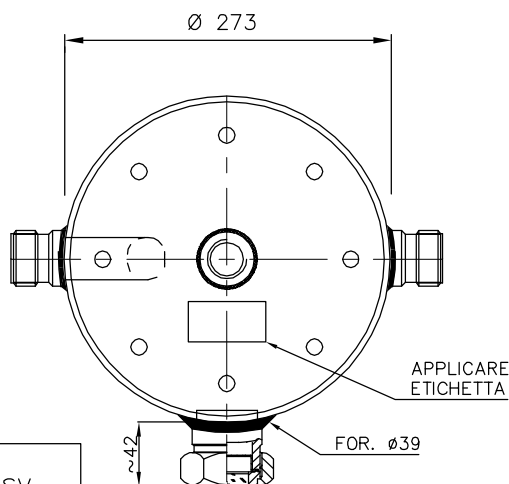


ADATTATORE ODS35/ROT.1"-3/4 COD.1070020N
CON GUARNIZIONE AVVITATO A MANO
ADAPTOR TYPE ODS35/ROT.1"-3/4 COD.1070020N
AND GASKET HAND SCREWED

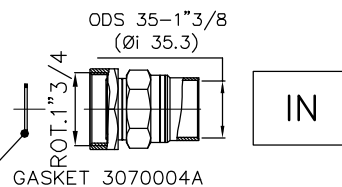


TAPPO DI CHIUSURA ROT.K 1-3/4"+
GUARNIZIONE FORNITI A CORREDO IN APPOSITO
SACCHETTO

PLUG ROT.K 1-3/4" + GASKET SUPPLIED SEPARATELY
IN A DEDICATED PACKAGE



VALVOLA ODS28/ROT.-1"3/4 COD.1050116N
CON GUARNIZIONE AVVITATA A MANO
VALVE TYPE ODS28/ROT.-1"3/4 COD.1050116N
AND GASKET HAND SCREWED

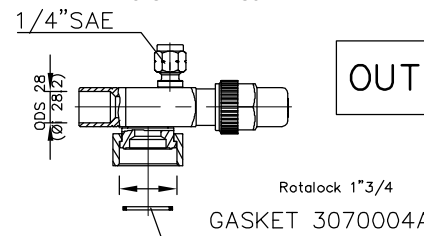

		LEGNAGO VERONA-ITALY S.p.A. - 37045		CE 0036
		Tipo: _____ Tipo: _____		
FSR60.27+2SGR7+EM+SV(R7/R7)				
	Fabbricazione- Manufacture N°. _____ Fabrication- Fabrication			
	Anno di Fabbricazione Manufacture year Année de fabrication			
	Volume Volume V: L _____ Volume		60	
				
Temperatura Temperature	TS-°C	min: -40 max: 120	-10 120	
Pressione massima consentita Max.Permisibile pressure PS-bar: _____ Max.Pression admissible		21 28		
Pressione di collaudo Test pressure Pressure d'essai		PT-bar: 40.04		Escluso Exclusion Exclu
Gruppo Fluidi/Fluids Group/Groupes fluides Categoria/Category/Categorie		2 / / III / /		/

AGGIORNATO TARGHETTA, CERTIFICATO E DATI TECNICI	23/05/2015	Venturini
		3

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE,IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA', ESSERE COPIATO,RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

TOLLERANZE PER FORATURE ATTACCHI ±0.2	VERNICIATURA		colore <u>NERO</u>		DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': 404.1411.A – Pr. 3600 I/D														
	RAL <u>9005</u>		POL.V. ☒ LIQ. ☐		2		1		IM	SOSTITUISCE 110.0048.D				MATERIALE PED-97/23/CE				PESO	
	AGGIUNTA VALVOLA E TAPPI MODIF.DESCRIZIONE	14/11/2014	BERNINI	AGGIORNATO DISEGNO	Bernini	FIRMA	SOSTITUITO				PED-97/23/CE								
							Data	Disegnato		Controllato	Approvato	QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA		SCALA 1:1	PROIEZIONE				
							11/09/2001	Venturini		Cattivelli	Vignoli	SECONDO PROCEDURA INTERNA PRO5							
							Firme	VENTURINI	CATTIVELLI	VIGNOLI	RICEVITORE DI REFRIGERANTE A NORME PED – (CE)								
							 S.p.A.				TIPO								
							COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO				MODELLO FSR60.27+2SGR7+EM+SV (R7/R7)								
							S.PIETRO DI LEGNAGO (VR) TEL. ++39 0442 629006 FAX. ++39 0442 629091				CODICE 118.0048.D				FOGLIO				
							www.frigomec.com/Email: frigomec@tin.it								1/1				