

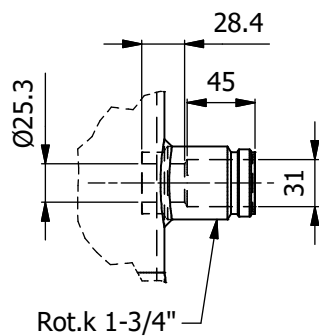


CRONOLOGIA REVISIONI			
REV	DESCRIZIONE	DATA	APPROVATO
1	Agg. accessori, Agg. etichetta e dich.	27/07/2015	Venturini
2	Ridisegnato in cad 3D	16/09/2016	Deflorian
3	SOSTITUITO MANTELLO, ERA CODICE 2020553A	08/03/2021	CARLI M.

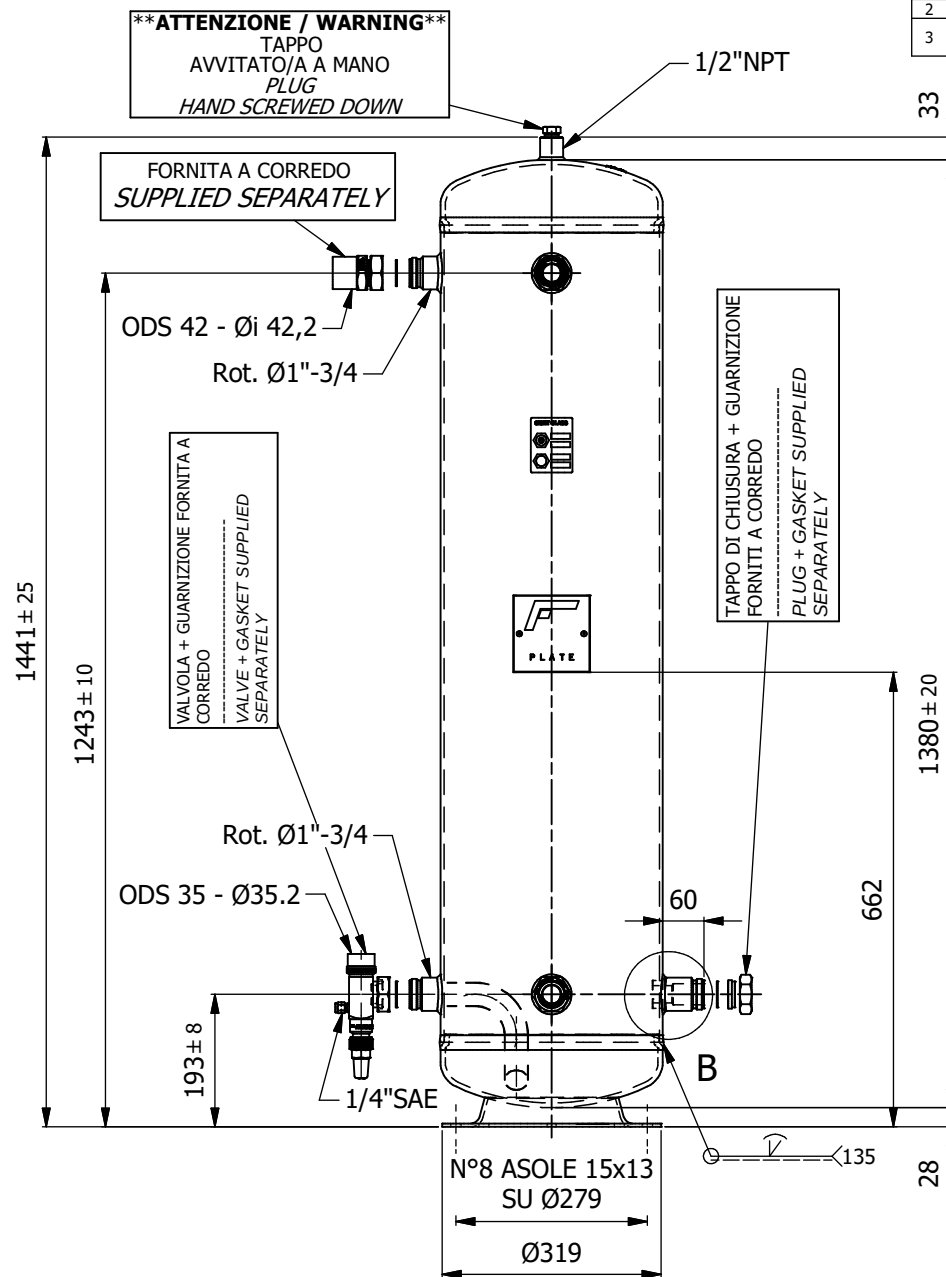

B (1 : 5)

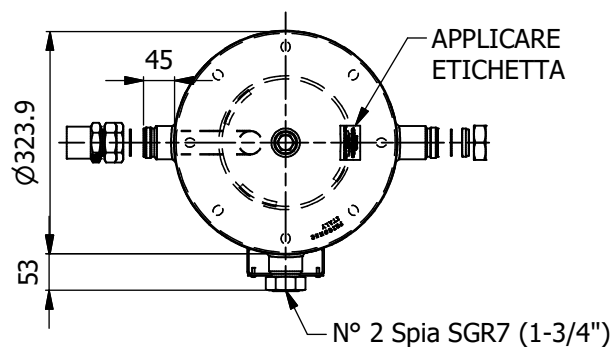

ATTENZIONE: QUESTO SERBATOIO
PUO ESSERE UTILIZZATO
ANCHE CON "CO2"
(TASSATIVO SPIE CON VETRO CONO)

ATTACCHI SALDATI MAG	135
MARCHIO CE 0036	CAT. IV

TYPE: RIC. FSR 100.32+2SGR7K+EMd+SV(LA42/RV35)

A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.

FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com

RESISTENZA ALLA CORROSIONE IN NEBBIA SALINA 504 ORE / SALT SPRAY TEST CORROSION RESISTANCE 504 HOURS

MATERIALE	SCALA
PED-2014/68/UE	-

DATI ETICHETTA-TARGHETTA / LABEL-PLATE DATA			
TIPO / TYPE:	FSR 100.32+2SGR7K+EMd+SV(R7/R7)		
COD.TARGHETTA-ETICHETTA / LABEL-PLATE CODE:	VERNICIATURA / PAINTING:		
CE0036-X	NERO RAL 9005		
VOLUME:	LIQUIDO		
100 Lt.			
GRUPPO FLUIDI / FLUIDS GROUP:	2	/	ESCLUSO / EXCLUDED:
CATEGORIA / CATEGORY:	IV	/	/
TEMPERATURA TS-°C / TEMPERATURE TS-°C:	-40/-20	-20/-10	-10 +120
PRESS.MAX CONSENTITA / MAX PERMISSIBLE PRESSURE:	21/30 bar		45 bar
PS. COLLAUDO / TEST PRESSURE:	64.35 bar		



FIRME	DISEGNATO	CONTROLLATO	APPROVATO
DATA: 13/04/2011	Venturini	Ferrarini	Vignoli
PROGETTO - MOD. 3301/I - SP001	DICHIAR.CONFORMITA' 4041411A	ISTRUZIONI A01	
TIPO: RIC. FSR 100.32+2SGR7K+EMd+SV(LA42/RV35)			
CODICE: 1700050H		PESO ~70,40	FOGLIO 2 / 2